


Tunnus Marking	Laite Device		Kytännöt / Connections													PÄIVÄYS		
			0–10V (24VDC)			3–piste/3–point (230VAC)		230VAC			Anturi / Sensor							
			24V	0V	0–10V	Auki/Open	Kiinni/Close	N	L	N	PE	TE0–W1/1					TE0–W1/2	
TE0	Ulkolämpötila-anturi	Outside temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TE0–W1/1	TE0–W1/2				

PERIAATEKYTKENTÄ

Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.

PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

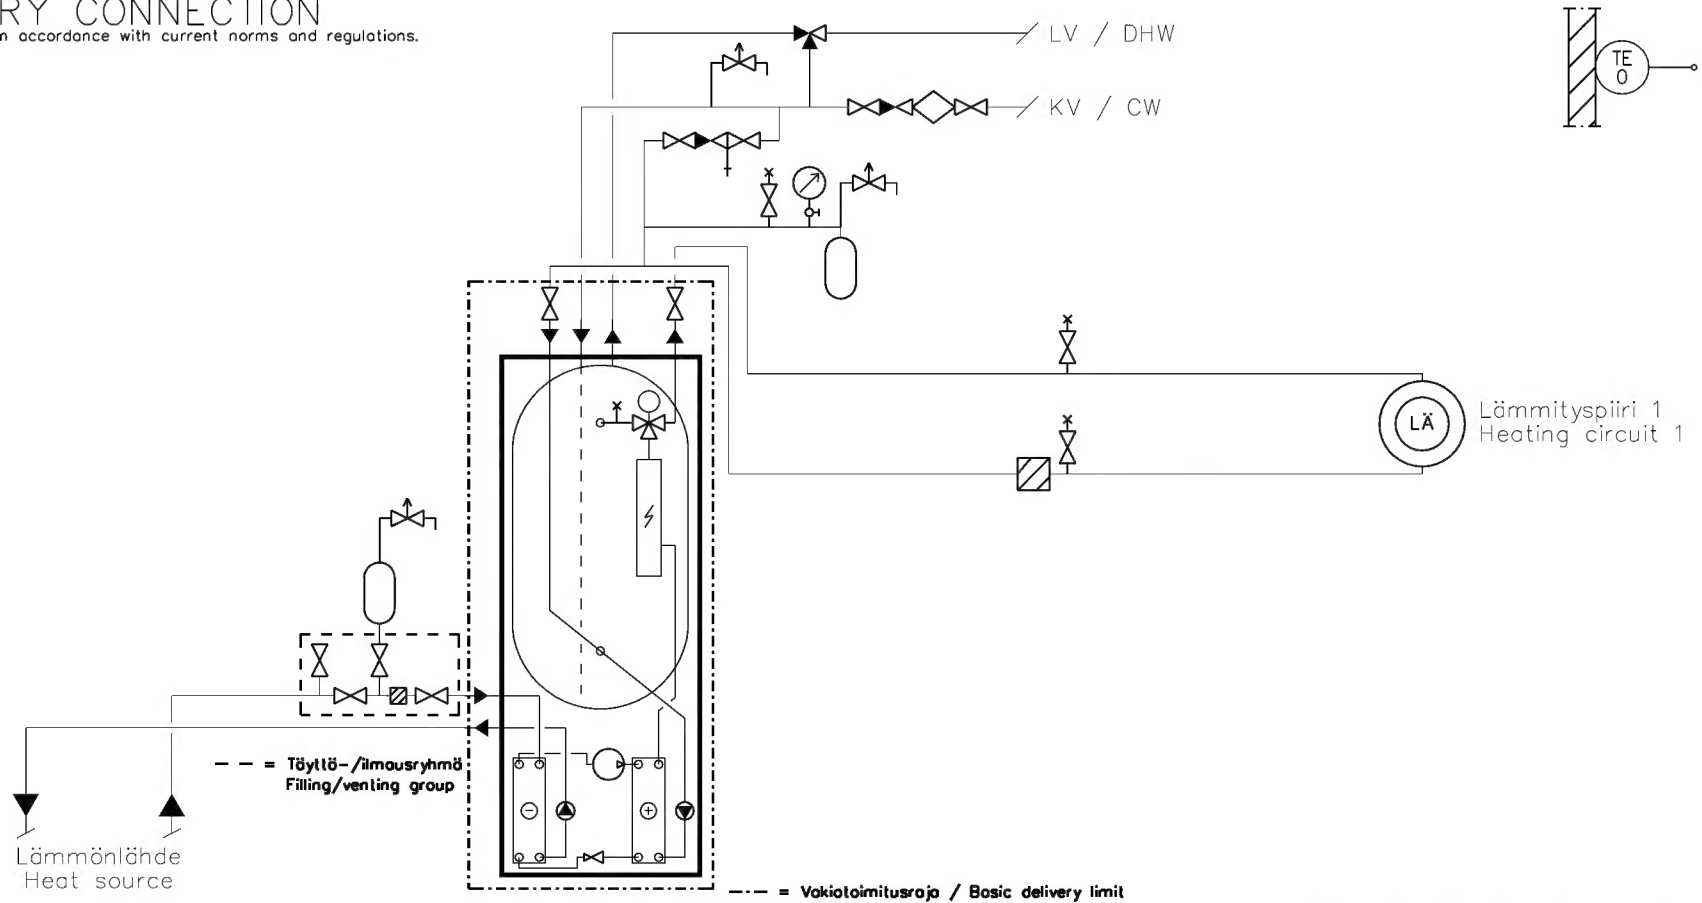

oilon®
LÄMPÖÄSSÄ

SUUNN. JHi PIIRT. JHi
PVM. 10.02.2021
ALLEKIRJOITUS

HVAC SCHEMATIC
CUBE EASYACE 07
PRELIMINARY CONNECTION

LVI KYTKENTÄKAAVIO
CUBE EASYACE 07
PERIAATEKYTKENTÄ

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS
L CUBE EASYACE 07 21A
LEHTI 1 LEHDISTÄ 1 TILAAJAN N:O

NIM. PÄIVÄYS

TUNN. LUKUM. MUUTOS